

Janovice nad Úhlavou - CZ032.3404.3205.0133.01 - stav 18. 12. 2023

ODSTAVEC A - ČÁST OBCE

	Název	Kód	Kód PRVK	IČOB (ÚIR)
Kraj	Plzeňský kraj	CZ032		
ORP	Klatovy	3205		
Obec	Janovice nad Úhlavou			556394
Místní část	Janovice nad Úhlavou	57134	CZ032.3404.3205.0133.01	
Katastrální území	Janovice nad Úhlavou	657131		



ODSTAVEC B - CHARAKTERISTIKA ČÁSTI OBCE

B.1 - Základní informace o části obce

Město Janovice nad Úhlavou se nachází 7 km jihozápadně od Klatov na silnici Klatovy - Nýrsko - Železná Ruda.

Nadmořská výška	405 - 456 m n. m.
Chráněná území	-
Vodní tok	Jelenka, Úhlava

B.2 - Demografický vývoj

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030

Janovice nad Úhlavou	Trvale bydlící	-	1 470	1 673	1 589	1 843	-	-
	Přechodně bydlící	-	200	200	200	200	-	-
	Celkem	-	1 670	1 873	1 789	2 043	-	-

Demografický vývoj obyvatel v obci (všechny místní části)

Obec	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Janovice nad Úhlavou	2079	-	-	-	-	2256	2229	2236	2268	2264	2271	2241	2216	2227	2270	2302	2324	2307	2414	-	-

ODSTAVEC C - VODOVODY

C.1 - Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Obyvatelé	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Janovice nad Úhlavou	Trvale bydlící	-	1 440	1 543	1 580	1 580	-	-
	Přechodně bydlící	-	50	50	50	50	-	-
	Celkem	-	1 490	1 593	1 630	1 630	-	-

C.2 - Vodovody - popis stávajícího stavu

Vodovod	ano		
Typ	Samostatný	Místní	Skupinový
	ano	ne	ano


Popis stávajícího stavu

Město Janovice nad Úhlavou je zásobováno pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Dodávka pitné vody je zajišťována ze dvou zdrojů: prameniště Javor, situované jihovýchodně od města a skupinový vodovod Nýrsko – Klatovy. Z prameniště „Javor“ je přes odkyselovací jímku voda gravitačně přivedena přímo do obce. Ze skupinového vodovodu Nýrsko – Klatovy je voda přivedena odbočkou do VDJ Janovice, odkud jsou Janovice zásobeny gravitačně.

C.4 - Popis návrhového stavu

V rámci objektu Rozvojové zóny je uvažováno s výraznou obnovou vodovodních řadů v problematických místech. Ve městě je uvažováno o průběžné obnově vodovodního řadu a při rozvoji výstavby s budováním nové vodovodní sítě pro určené lokality. V obou lokalitách probíhá průběžná investice do armatur, tak aby byla zlepšena ovladatelnost sítě. V případě potřeba je uvažováno o zokruhování koncových větví vodovodů s možností napojení nových odběratelů. V rámci zdroje Javor je uvažováno hydrogeologickém posouzení celé lokality s následnou možností revitalizace a výměnou přírodního řadu z azbestocementu.

C.6 - Mapa

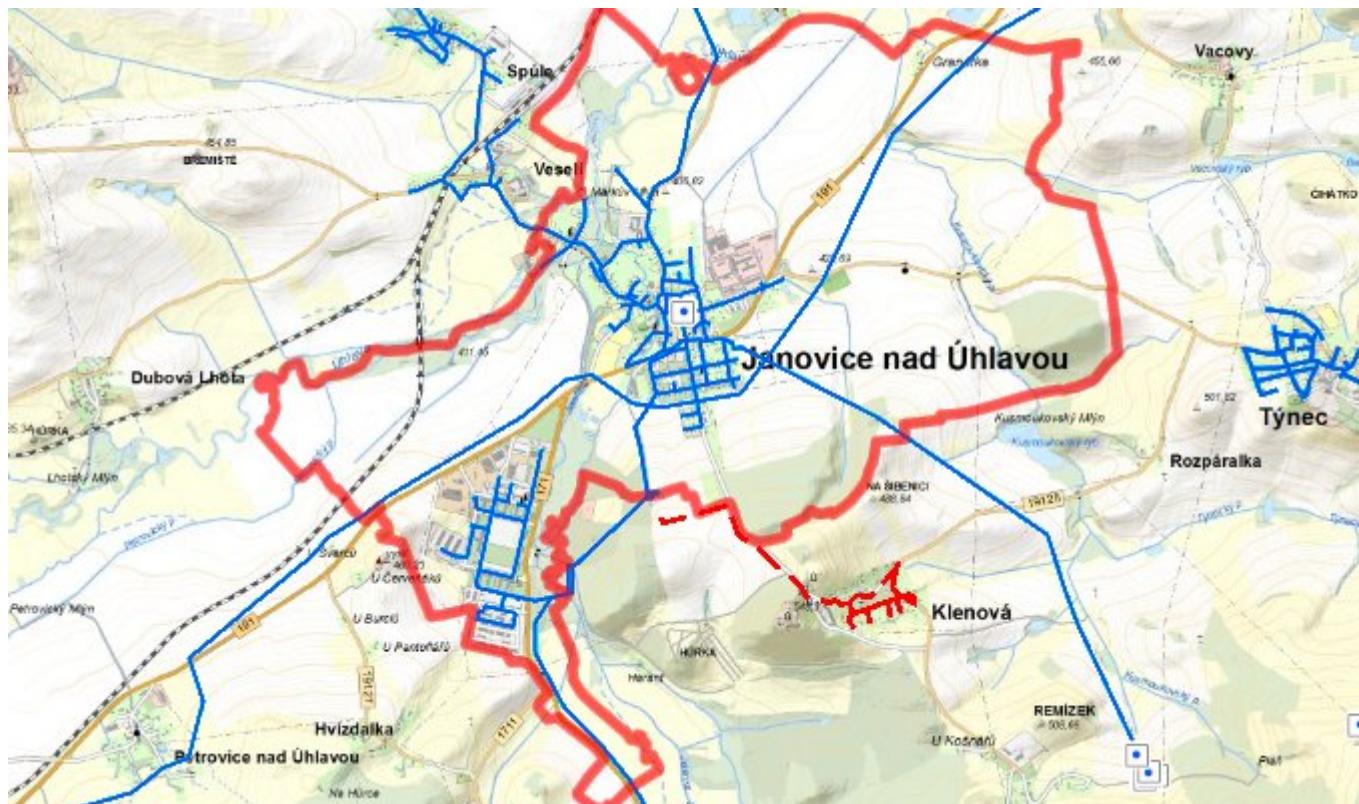

ODSTAVEC D - KANALIZACE A ČOV

D.1 - Počet připojených na centrální ČOV a kanalizaci

Počet připojených na centrální ČOV

Název části obce	Obyvatelé	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Janovice nad Úhlavou	Trvale bydlící	-	1 240	1 365	1 550	1 550	-	-
	Přechodně bydlící	-	60	60	60	60	-	-
	Celkem	-	1 300	1 425	1 610	1 610	-	-

Počet připojených na kanalizaci bez centrální ČOV

Název části obce	Obyvatelé	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Janovice nad Úhlavou	Trvale bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	Přechodně bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	Celkem	-	-	-	-	-	-	-

D.2 - Kanalizace - popis stávajícího stavu

Kanalizace ano

Typ	Místní	Samostatný	Skupinový
	ne	ano	ne

Popis stávajícího stavu


Město Janovice nad Úhlavou má vybudovanou kanalizační síť pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou odváděny touto jednotnou kanalizací na čistírnu odpadních vod. Ve městě se nachází objekt bývalých kasáren – dnes Rozvojová zóna, která má vlastní čistírnu odpadních vod, tato ČOV je vybavena jímkou na svoz odpadních vod z bezodtokových jímek.

	Předané OV	Název ČOV
Skupinová kanalizace	ne	

D.4 - Popis návrhového stavu

Je uvažováno o přípravě studie koncepce odkanalizování města s využitím obou čistíren - městská a v Rozvojové zóně. Na základě výsledků může být uvažováno o změnách na kanalizačních řadech a ČOV. V rámci stávajícího provozu je uvažováno o průběžné obnově kanalizačních řadů v obou lokalitách. Na obou ČOV je uvažováno o rekonstrukci nátokových čerpacích stanic a výměně řídicích systémů. V objektu Rozvojové zóny je uvažováno o výstavbě části oddílné kanalizace z nově vystavěných výrobních areálů, tak aby do jednotné kanalizace nevtékalo velké množství srážkových vod.

D.5 - Mapa

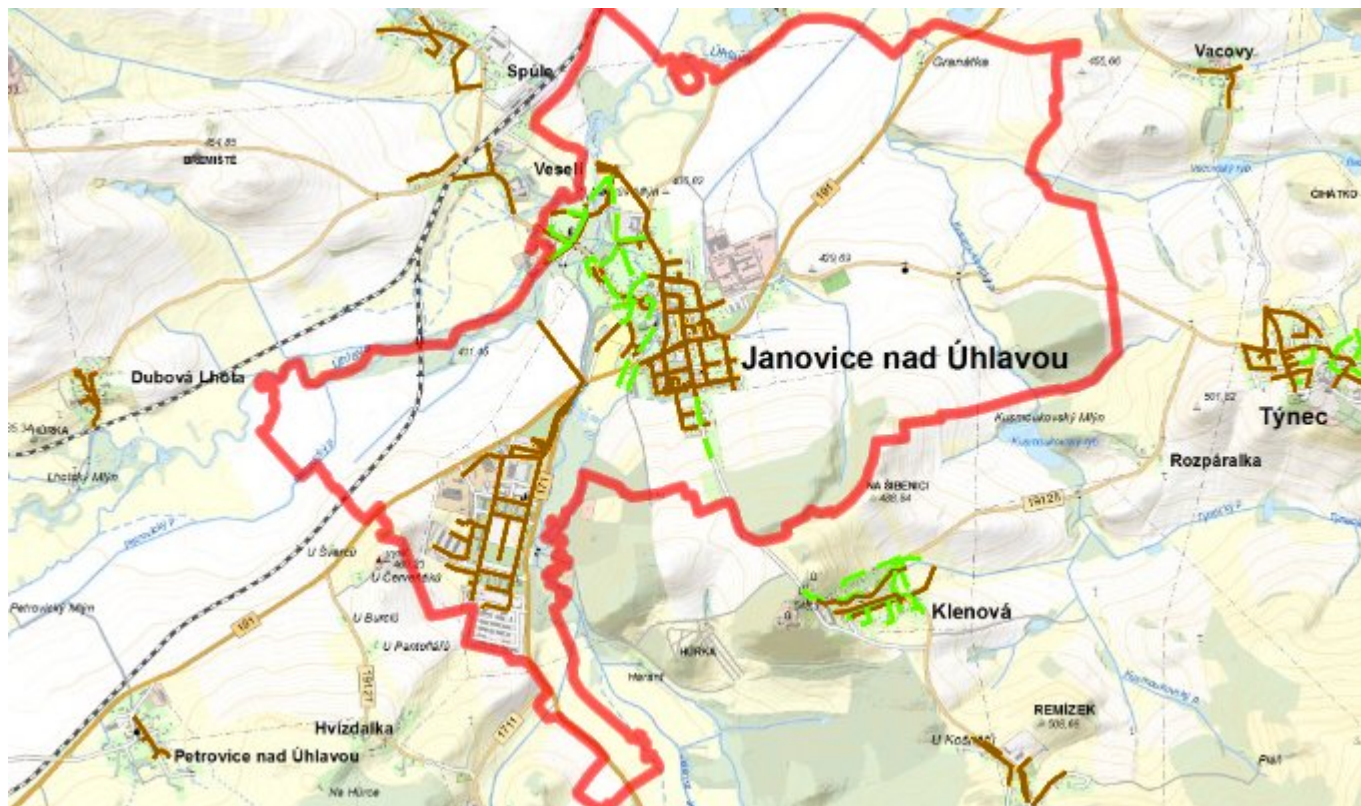

ODSTAVEC E - EKONOMICKÁ ČÁST

E.1 - Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Janovice nad Úhlavou	6 041,0	13 608,0	19 649,0
Obec Janovice nad Úhlavou celkem	6 041,0	13 608,0	19 649,0

E.2 - Investiční náklady v letech 2001-2014 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Janovice nad Úhlavou	-	-	-
Obec Janovice nad Úhlavou celkem	-	-	-

E.3 - Mapa

