


Krašov - CZ032.3407.3206.0160.05 - stav 18. 12. 2023

ODSTAVEC A - ČÁST OBCE

	Název	Kód	Kód PRVK	IČOB (ÚIR)
Kraj	Plzeňský kraj	CZ032		
ORP	Kralovice	3206		
Obec	Bezvěrov			558656
Místní část	Krašov	3859	CZ032.3407.3206.0160.05	
Katastrální území	Krašov	603856		

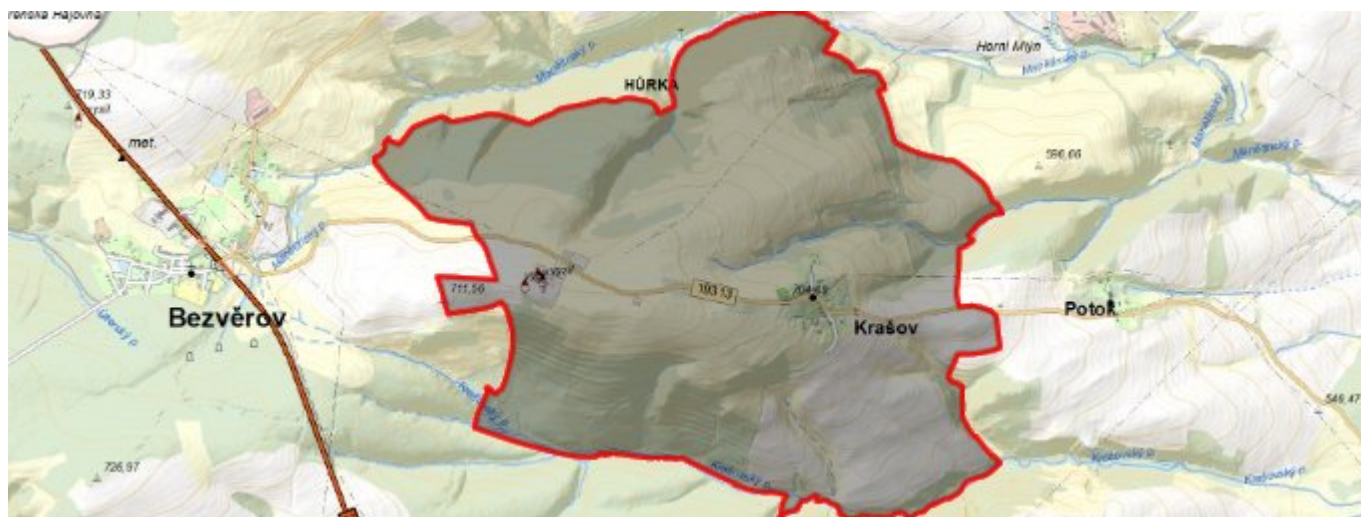

ODSTAVEC B - CHARAKTERISTIKA ČÁSTI OBCE

B.1 - Základní informace o části obce

Krašov se nachází 33 km severozápadně od města Plzně a 3 km východně od obce Bezvěrov, jejíž je administrativní částí. Zástavbu tvoří rodinné domy a rekreační chalupy. Za pracovní příležitostí obyvatelé dojíždí. Výhledově není počítáno s rozvojem.

Nadmořská výška	654 - 682 m n. m.
Chráněná území	-
Vodní tok	Manětínský potok

B.2 - Demografický vývoj

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030

Krašov	Trvale bydlící	-	17	16	16	21	-	-
	Přechodně bydlící	-	30	30	30	30	-	-
	Celkem	-	47	46	46	51	-	-

Demografický vývoj obyvatel v obci (všechny místní části)

Obec	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bezvěrov	682	-	-	-	-	676	671	673	666	669	670	672	668	657	651	669	680	664	658	-	-

ODSTAVEC C - VODOVODY

C.1 - Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Obyvatelé	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Krašov	Trvale bydlící	-	17	16	16	16	-	-
	Přechodně bydlící	-	30	30	30	30	-	-
	Celkem	-	47	46	46	46	-	-

C.2 - Vodovody - popis stávajícího stavu

Vodovod	ano		
Typ	Samostatný	Místní	Skupinový
	ne	ano	ne


Popis stávajícího stavu

Vodovod je součástí systému Bezvěrov - Krašov - Potok. V místní části Krašov je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu, který zásobuje všechny obyvatele místní části. Zdrojem vody jsou dva vrty na katastru obce Potok v lokalitě Holubí mlýn, ze kterých se čerpá voda do úpravny vody a do akumulární jímky. Dále se voda čerpá do přečerpací stanice Potok s akumulární jímkou, ze které je zásobován VDJ Krašov. Z VDJ Krašov je gravitačně zásobena obec Krašov. Televizní vysílač Krašov je zásoben přes HČS, která je umístěna ve VDJ Krašov. Stav vodovodních řadů odpovídá stáří.

C.4 - Popis návrhového stavu

Záměr je napojit vodovod na Skupinový vodovod Žlutice.

C.6 - Mapa

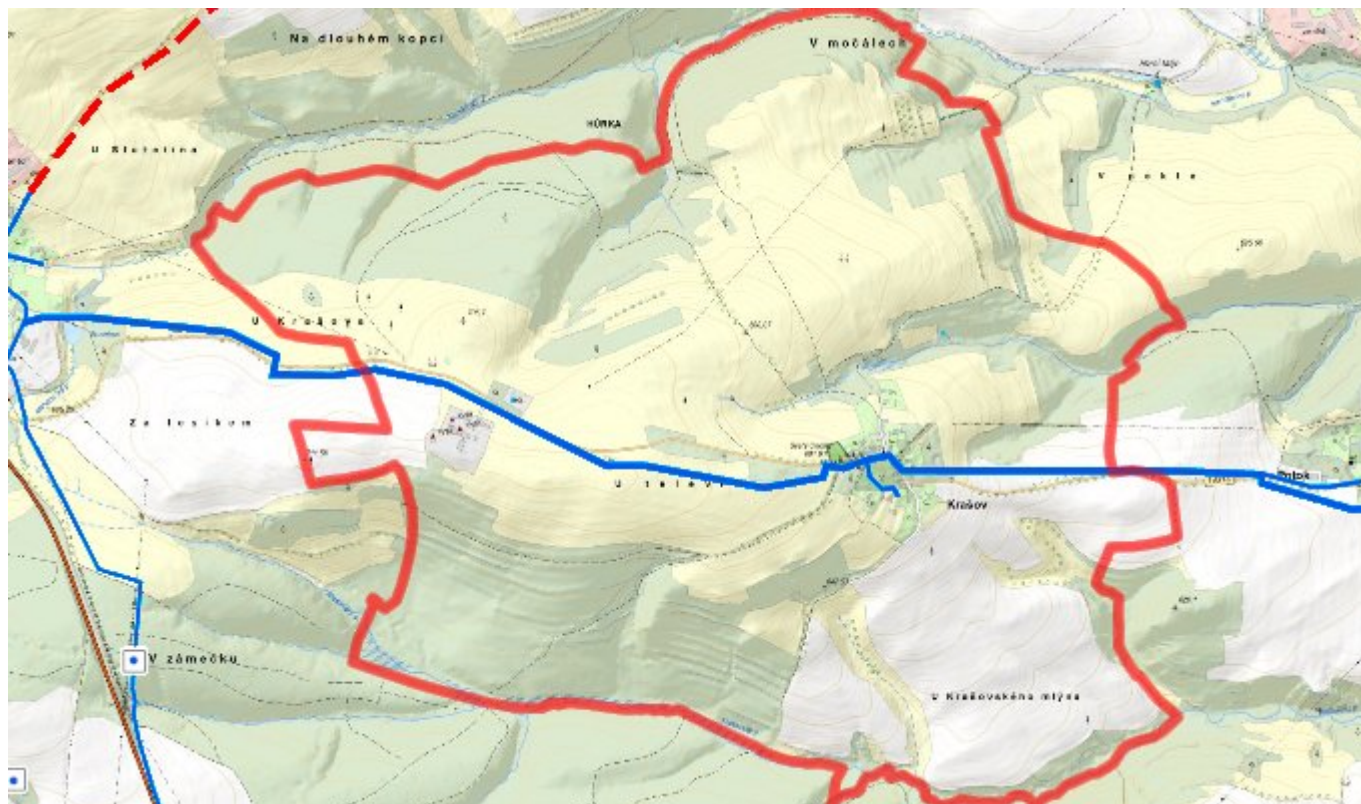

ODSTAVEC D - KANALIZACE A ČOV

D.1 - Počet připojených na centrální ČOV a kanalizaci

Počet připojených na centrální ČOV

Název části obce	Obyvatelé	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Krašov	Trvale bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	Přechodně bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	Celkem	-	-	-	-	-	-	-

Počet připojených na kanalizaci bez centrální ČOV

Název části obce	Obyvatelé	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Krašov	Trvale bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	Přechodně bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	Celkem	-	-	-	-	-	-	-

D.2 - Kanalizace - popis stávajícího stavu

Kanalizace

ne

Typ	Místní	Samostatný	Skupinový
	ne	ne	ne

Popis stávajícího stavu


V místní část Krašov nemá v současnosti vybudovaný kanalizační systém. Odpadní vody od trvale bydlících obyvatel a rekreatantů jsou zachycovány v bezodtokových jímkách.

	Předané OV	Název ČOV
Skupinová kanalizace	ne	

D.4 - Popis návrhového stavu

Systém decentralizovaného čištění odpadních vod se nebude měnit.

D.5 - Mapa

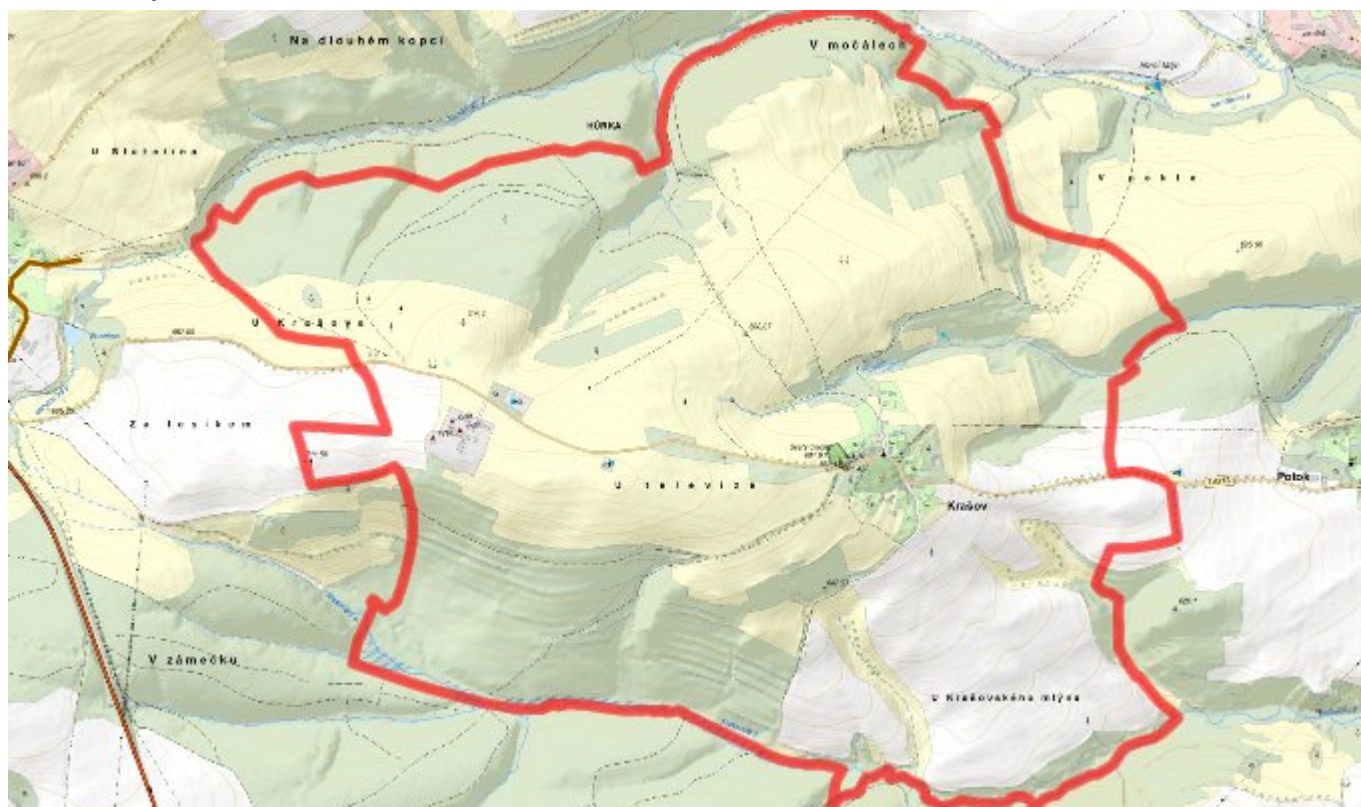

ODSTAVEC E - EKONOMICKÁ ČÁST

E.1 - Předpokládané investiční náklady v letech 2015-2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Krašov	-	-	-
Obec Bezvěrov celkem	-	-	-

E.2 - Investiční náklady v letech 2001-2014 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Krašov	-	-	-
Obec Bezvěrov celkem	-	-	-

E.3 - Mapa

