

# Brnířov - CZ032.3401.3202.0022.01 - stav 18. 12. 2023

## ODSTAVEC A - ČÁST OBCE

	Název	Kód	Kód PRVK	IČOB (ÚIR)
<b>Kraj</b>	Plzeňský kraj	CZ032		
<b>ORP</b>	Domažlice	3202		
<b>Obec</b>	Brnířov			566136
<b>Místní část</b>	Brnířov	9954	CZ032.3401.3202.0022.01	
<b>Katastrální území</b>	Brnířov	609951		



## ODSTAVEC B - CHARAKTERISTIKA ČÁSTI OBCE

### B.1 - Základní informace o části obce

Obec Brnířov se nachází 2 km jihovýchodně od Kdyně.

<b>Nadmořská výška</b>	445 - 470 m n. m.
<b>Chráněná území</b>	-
<b>Vodní tok</b>	Zahořanský potok

### B.2 - Demografický vývoj

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030

<b>Brnířov</b>	Trvale bydlící	-	335	392	394	408	-	-
	Přechodně bydlící	-	20	20	20	20	-	-
	Celkem	-	355	412	414	428	-	-

Demografický vývoj obyvatel v obci (všechny místní části)

<b>Obec</b>
Brnířov

## ODSTAVEC C - VODOVODY

### C.1 - Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Obyvatelé	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
<b>Brnířov</b>	Trvale bydlící	-	300	350	369	369	-	-
	Přechodně bydlící	-	20	20	20	20	-	-
	Celkem	-	320	370	389	389	-	-

### C.2 - Vodovody - popis stávajícího stavu

Vodovod	ano		
Typ	Samostatný	Místní	Skupinový
	ano	ne	ne


#### Popis stávajícího stavu

Obec Brnířov je pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Zdrojem pitné vody jsou tři vrty označené V1,V2,V4 v katastru Brnířov a Hluboká u Kdyně.

### C.4 - Popis návrhového stavu

Z důvodu zkvalitnění zásobování obce pitnou vodou se navrhuje výstavba nového VDJ pro horní tlakové pásmo. Výstavbou VDJ bude zajištěno vyrovnání tlakových poměrů ve stávajícím vodovodu a množství dodávané pitné vody v době zvýšených odběrů a přerušení dodávek elektrické energie. Obec počítá do budoucna s rekonstrukcí vodovodní sítě vč. hydrantů a uzávěrů. Na základě Technickoekonomické studie propojení významných skupinových vodovodů v Plzeňském kraji se navrhuje napojení na SV Nýrsko - Domažlice - Holýšov.

### C.6 - Mapa

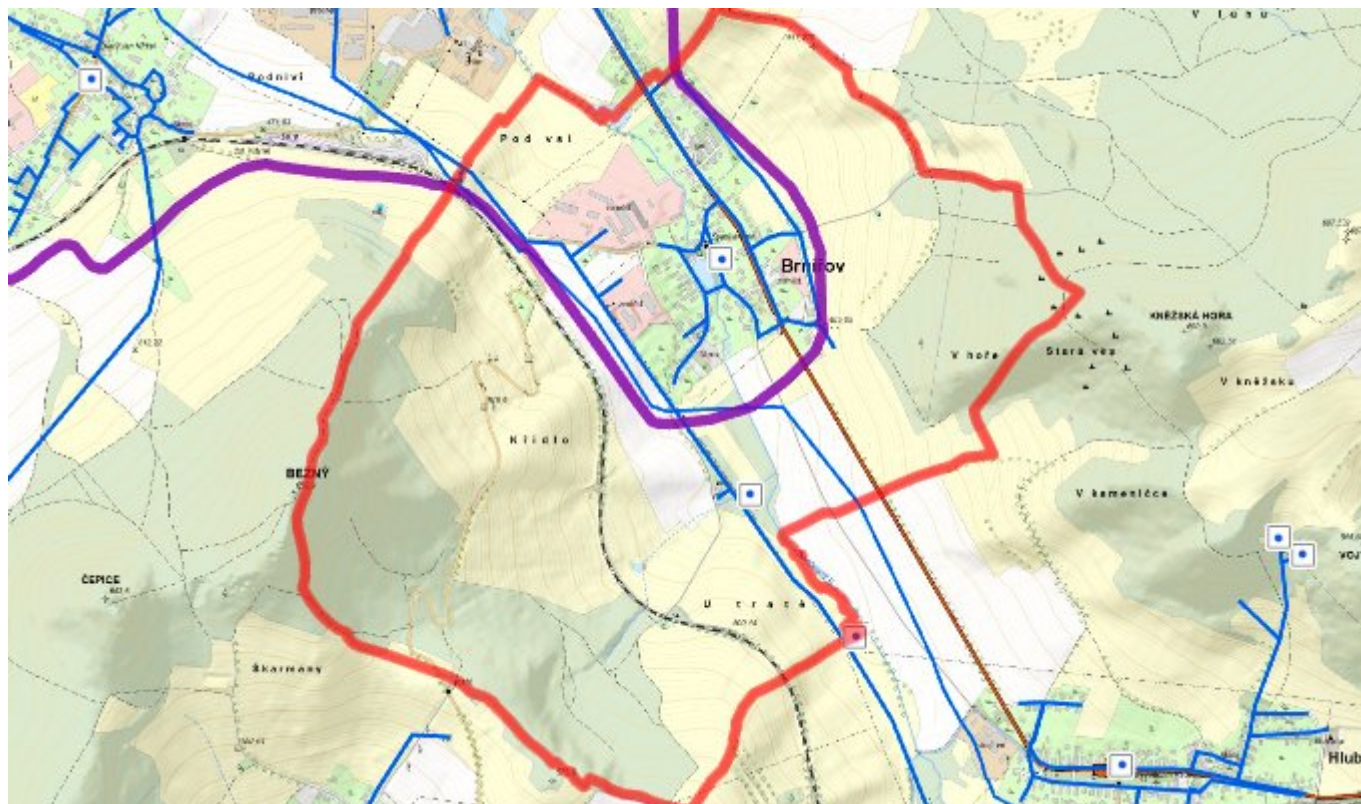

## ODSTAVEC D - KANALIZACE A ČOV

### D.1 - Počet připojených na centrální ČOV a kanalizaci

Počet připojených na centrální ČOV

Název části obce	Obyvatelé	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
<b>Brnířov</b>	Trvale bydlící	-	-	-	378	378	-	-
	Přechodně bydlící	-	-	-	20	20	-	-
	Celkem	-	-	-	398	398	-	-

Počet připojených na kanalizaci bez centrální ČOV

Název části obce	Obyvatelé	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
<b>Brnířov</b>	Trvale bydlící	-	313	280	-	-	-	-
	Přechodně bydlící	-	20	20	-	-	-	-
	Celkem	-	333	300	-	-	-	-

### D.2 - Kanalizace - popis stávajícího stavu

**Kanalizace** ano

<b>Typ</b>	Místní	Samostatný	Skupinový
	ne	ne	ano

### Popis stávajícího stavu


V obci Brnířov je vybudována splašková kanalizační síť. Kanalizační síť je svedena do čerpací stanice, odtud jsou splaškové vody čerpány do kmenové stoky města Kdyně. Splaškové odpadní vody jsou čištěny na městské čistírně odpadních vod Kdyně.

	<b>Předané OV</b>	<b>Název ČOV</b>
<b>Skupinová kanalizace</b>	ano	ČOV Kdyně

### D.4 - Popis návrhového stavu

Systém odkanalizování se nebude měnit.

### D.5 - Mapa

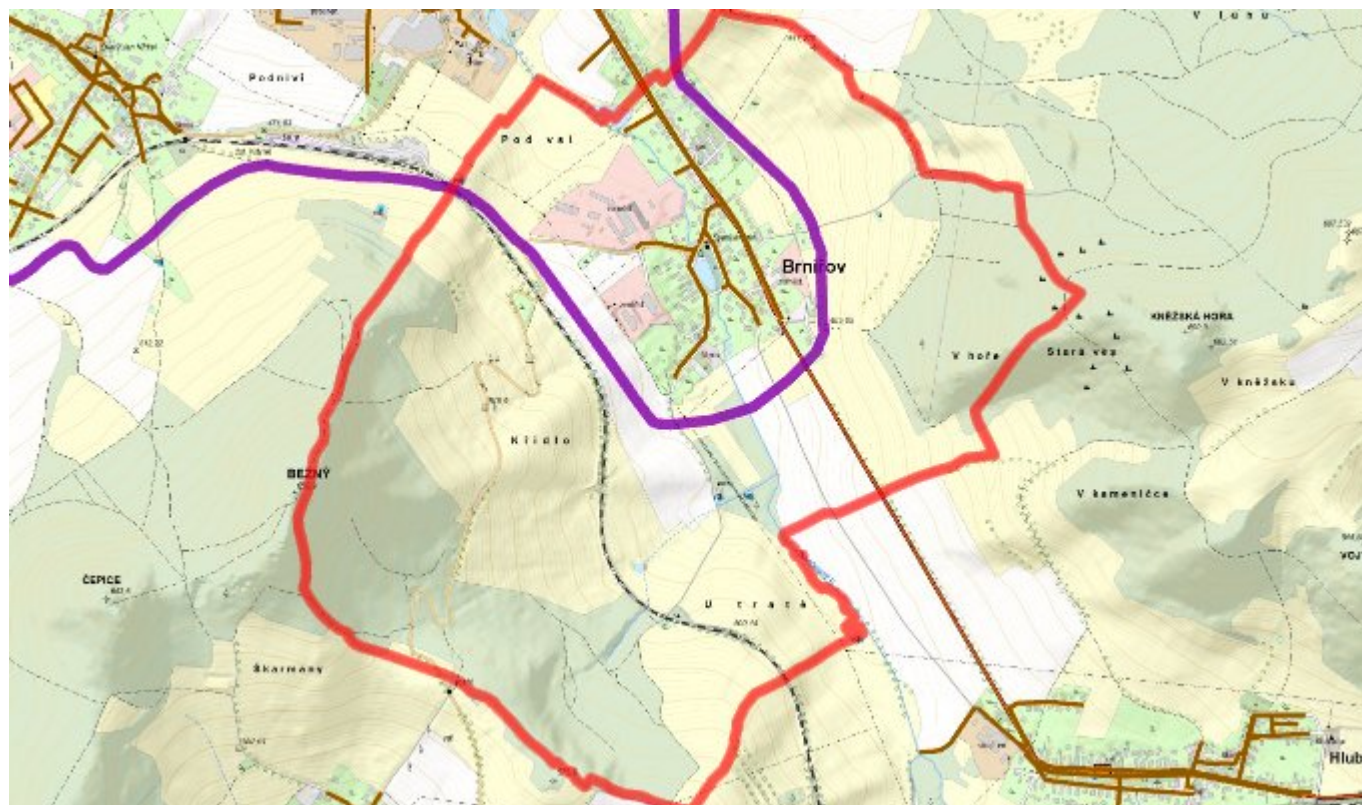

## ODSTAVEC E - EKONOMICKÁ ČÁST

### E.1 - Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

<b>Název části obce</b>	<b>Typ investice</b>		
	<b>Vodovody</b>	<b>Kanalizace</b>	<b>Celkem</b>
<b>Brnířov</b>	5 880,0	-	5 880,0

<b>Obec Brnířov celkem</b>	<b>5 880,0</b>	<b>-</b>	<b>5 880,0</b>
----------------------------	----------------	----------	----------------

## E.2 - Investiční náklady v letech 2001-2014 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
<b>Brnířov</b>	-	-	-
<b>Obec Brnířov celkem</b>	-	-	-

## E.3 - Mapa

