


Kydliny - CZ032.3404.3205.0136.17 - stav 18. 12. 2023

ODSTAVEC A - ČÁST OBCE

	Název	Kód	Kód PRVK	IČOB (ÚIR)
Kraj	Plzeňský kraj	CZ032		
ORP	Klatovy	3205		
Obec	Klatovy			555771
Místní část	Kydliny	78395	CZ032.3404.3205.0136.17	
Katastrální území	Kydliny	678392		

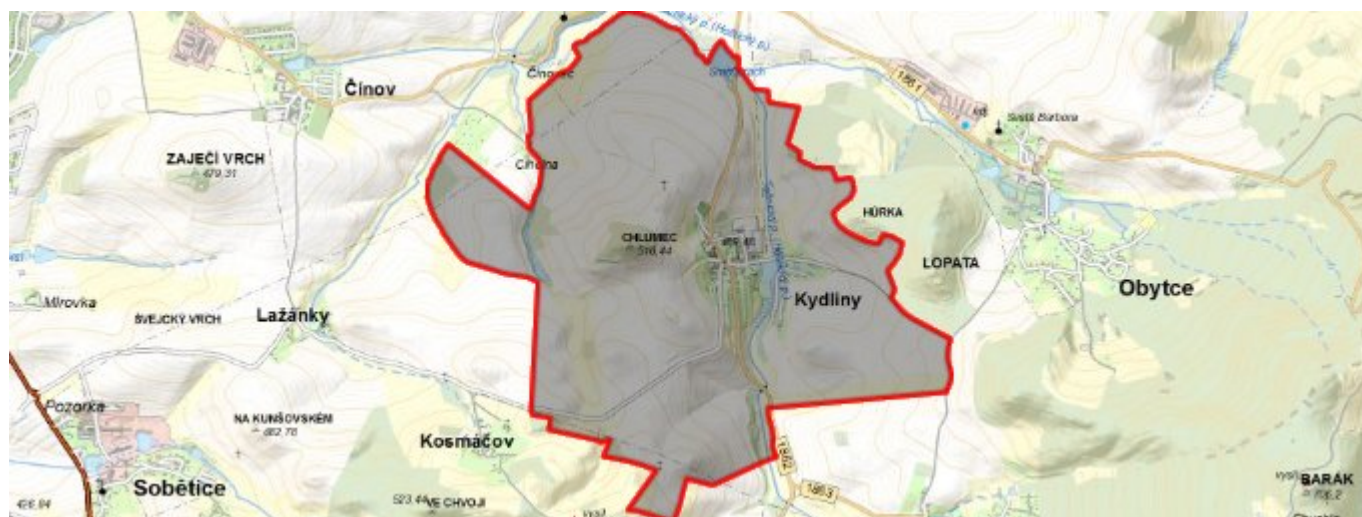

ODSTAVEC B - CHARAKTERISTIKA ČÁSTI OBCE

B.1 - Základní informace o části obce

Místní část Kydliny se nachází 5 km východně od Klatov.

Nadmořská výška	442 - 464 m n. m.
Chráněná území	-
Vodní tok	Točnický p.

B.2 - Demografický vývoj

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030

Kydliny	Trvale bydlící	-	101	85	99	104	-	-
	Přechodně bydlící	-	73	73	73	73	-	-
	Celkem	-	174	158	172	177	-	-

Demografický vývoj obyvatel v obci (všechny místní části)

Obec	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Klatovy	23033	-	-	-	-	22789	22582	22479	22424	22367	22344	22415	22378	22288	22233	22257	22140	21587	22496	-	-

ODSTAVEC C - VODOVODY

C.1 - Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Obyvatelé	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Kydliny	Trvale bydlící	-	90	80	95	95	-	-
	Přechodně bydlící	-	20	20	20	20	-	-
	Celkem	-	110	100	115	115	-	-

C.2 - Vodovody - popis stávajícího stavu

Vodovod	ano		
Typ	Samostatný	Místní	Skupinový
	ne	ano	ne


Popis stávajícího stavu

Místní část Kydliny je zásobena pitnou vodou z vodovodu Obytce-Kydliny. Zdrojem vody jsou vrty v Obytcích. Voda z vrtů se čerpá do VDJ Obytce. Z tohoto vodojemu se gravitačně zásobují pitnou vodou Obytce. Na zásobní řad z VDJ pro Obytce navazuje přívodní řad pro Kydliny. Na zásobovacím řadu je osazena přerušovací komora PK Kydliny 1x1,7 m³, která zabezpečuje snížení tlaku ve vodovodní síti pod 0,6 MPa.

C.4 - Popis návrhového stavu

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit.

C.6 - Mapa

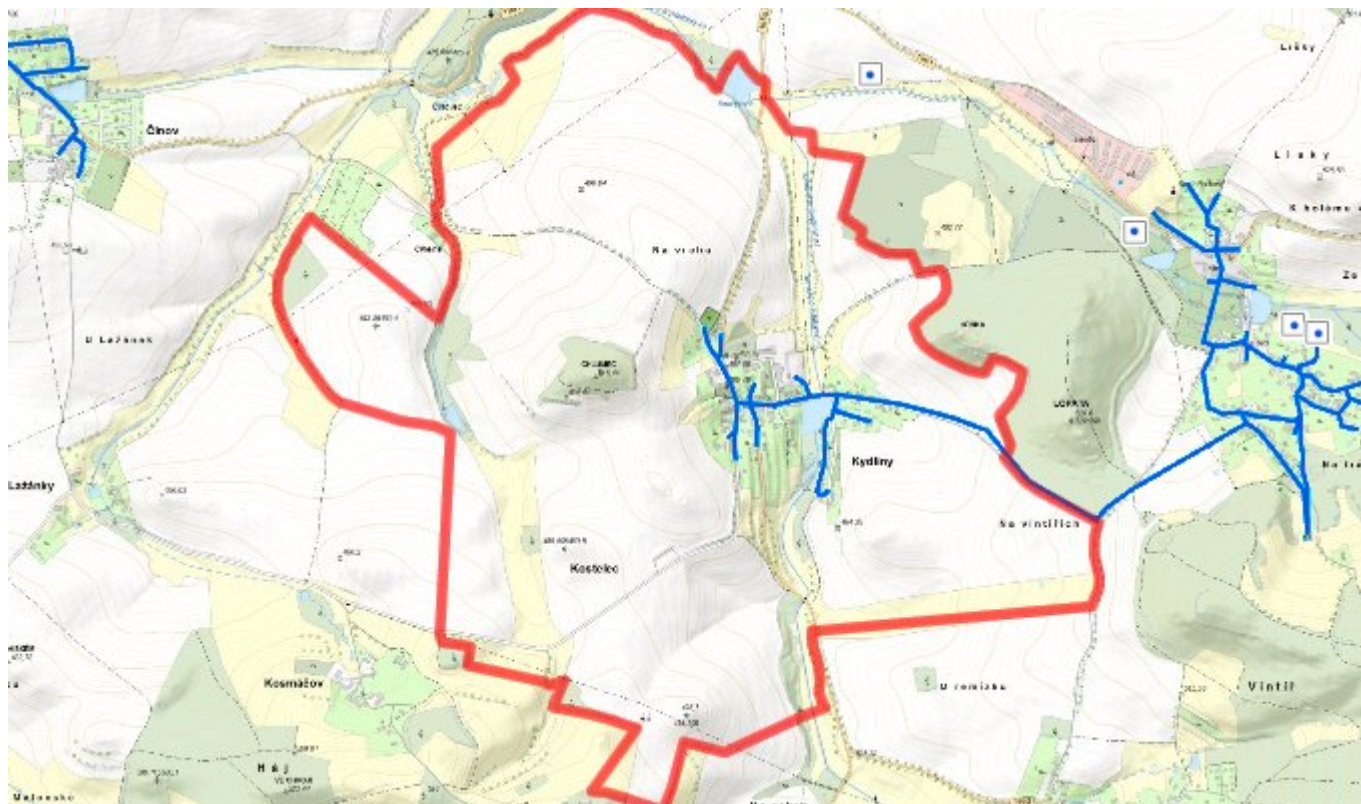

ODSTAVEC D - KANALIZACE A ČOV

D.1 - Počet připojených na centrální ČOV a kanalizaci

Počet připojených na centrální ČOV

Název části obce	Obyvatelé	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Kydliny	Trvale bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	Přechodně bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	Celkem	-	-	-	-	-	-	-

Počet připojených na kanalizaci bez centrální ČOV

Název části obce	Obyvatelé	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Kydliny	Trvale bydlící	-	40	45	47	47	-	-
	Přechodně bydlící	-	0	0	0	0	-	-
	Celkem	-	40	45	47	47	-	-

D.2 - Kanalizace - popis stávajícího stavu

Kanalizace ano

Typ	Místní	Samostatný	Skupinový
	ne	ano	ne

Popis stávajícího stavu


Místní část Kydliny má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Splaškové vody odtékají po předčištění v biologických septicích do Točnického potoka. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v jímkách.

Předané OV	Název ČOV
Skupinová kanalizace	ne

D.4 - Popis návrhového stavu

Systém odkanalizování se nebude měnit.

D.5 - Mapa

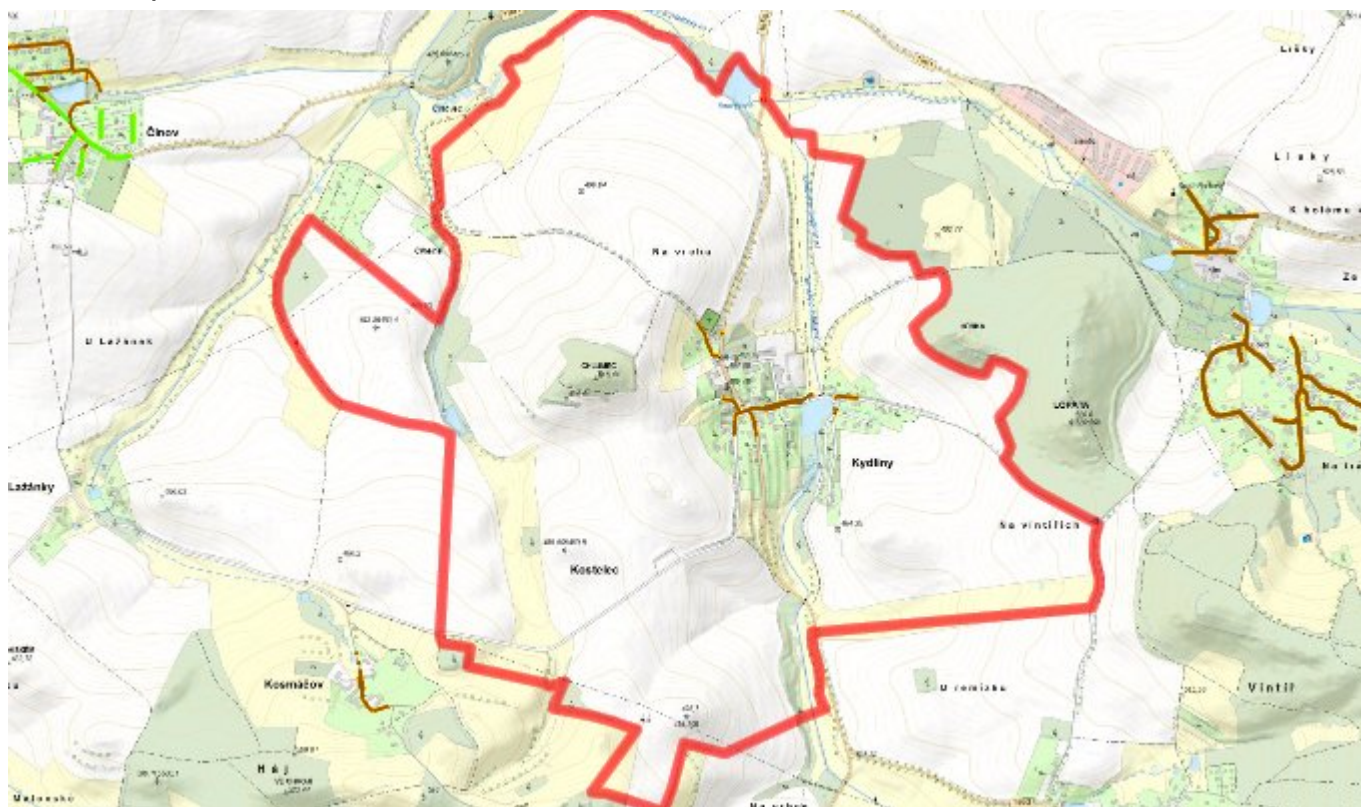

ODSTAVEC E - EKONOMICKÁ ČÁST

E.1 - Předpokládané investiční náklady v letech 2015-2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Kydlina	-	-	-
Obec Klatovy celkem	-	-	-

E.2 - Investiční náklady v letech 2001-2014 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Kydliny	-	-	-
Obec Klatovy celkem	-	-	-

E.3 - Mapa

